

MEGLÉVŐ ZÁRT CSAPADÉKCSATORNA

Szelvényezés a Részletes helyszínrajzon, Hossz-szelvényen és Műszaki leírásban található!

M=1:25

CS1-4-1 levezető	0+472,5-0+519,3 sz.	46,7 m ø60 cm Zárt-1	Átépítendő!
	0+592,8-0+692,8 sz.	100,0 m ø60 cm Zárt-2	
	0+692,8-0+723,9 sz.	31,0 m L=1,0 és ø2x60 cm	
			Zárt 2/1 Részben átépítendő!
	0+871,3-0+908,2 sz.	36,0 m ø50 cm Zárt-3	
	1+005,6-1+091 sz.	85,4 m ø60 cm Zárt-4	
CS1-4-1-1 levezető	0+290-0+338 sz.	48,0 m ø60 cm Zárt-1	
	0+338-0+367,7 sz.	29,7 m L=1,2 m Zárt-1/1	

TERVEZETT ZÁRT CSAPADÉKCSATORNA

Szelvényezés a Részletes helyszínrajzon, Hossz-szelvényen és Műszaki leírásban található!

M=1:25


CS1-4-1 levezető	0+472,5-0+519,3 sz.	46,7 m ø60 cm Zárt-1	Átépítés!
	0+519,3-0+592,8 sz.	73,5 m ø60 cm Zárt-1/1	
	0+692,8-0+717,8 sz.	25,0 m ø60 cm	Átépítés!
	0+723,9-0+871,3 sz.	147,7 m ø60 cm Zárt-2/2	
	0+908,2-1+005,6 sz.	97,4 m ø60 cm Zárt-3/1	
	1+091,0-1+105,0 sz.	14,0 m ø50 cm Zárt-4/1	Átépítendő!
CS1-4-1-1 levezető	0+118,5-0+290,0 sz.	71,5 m ø60 cm Zárt-01	
	0+367,7-0+510,6 sz.	142,9 m ø50 cm Zárt-1/2	

80 cm-nél kisebb takarás esetén
20 cm vtg. teherelosztó lemez kell
2 rtg. 20x20 cm acélbetét-hálós
vasalással. (20x20 cm, B60.50 per.)

Visszatöltés 20-30 cm rétegekben
90%-os töm. fokra tömörítéssel.

V50K- V60K tokos vb. cső (SWU)
Osztalozatlan homokos-kavicságyazat

ø60 cm csatornánál HÓD Melior
vb. cső építendő!

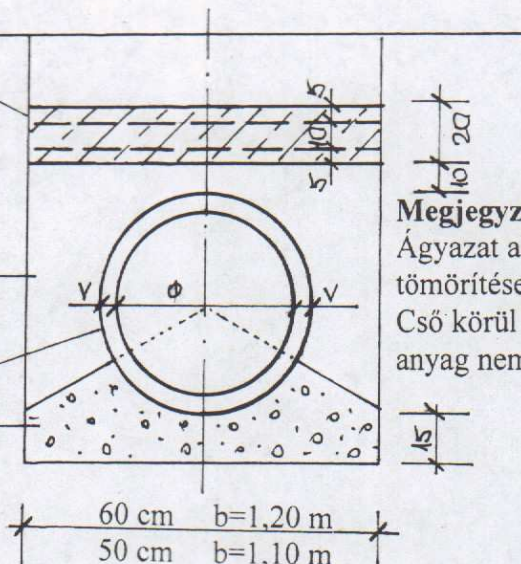

Megjegyzés:

Ágyazat alatti helyi anyag felületi
tömörítése szükséges.
Cső körül 30 cm vtg.-ig kötörmelékes
anyag nem építhető be.